
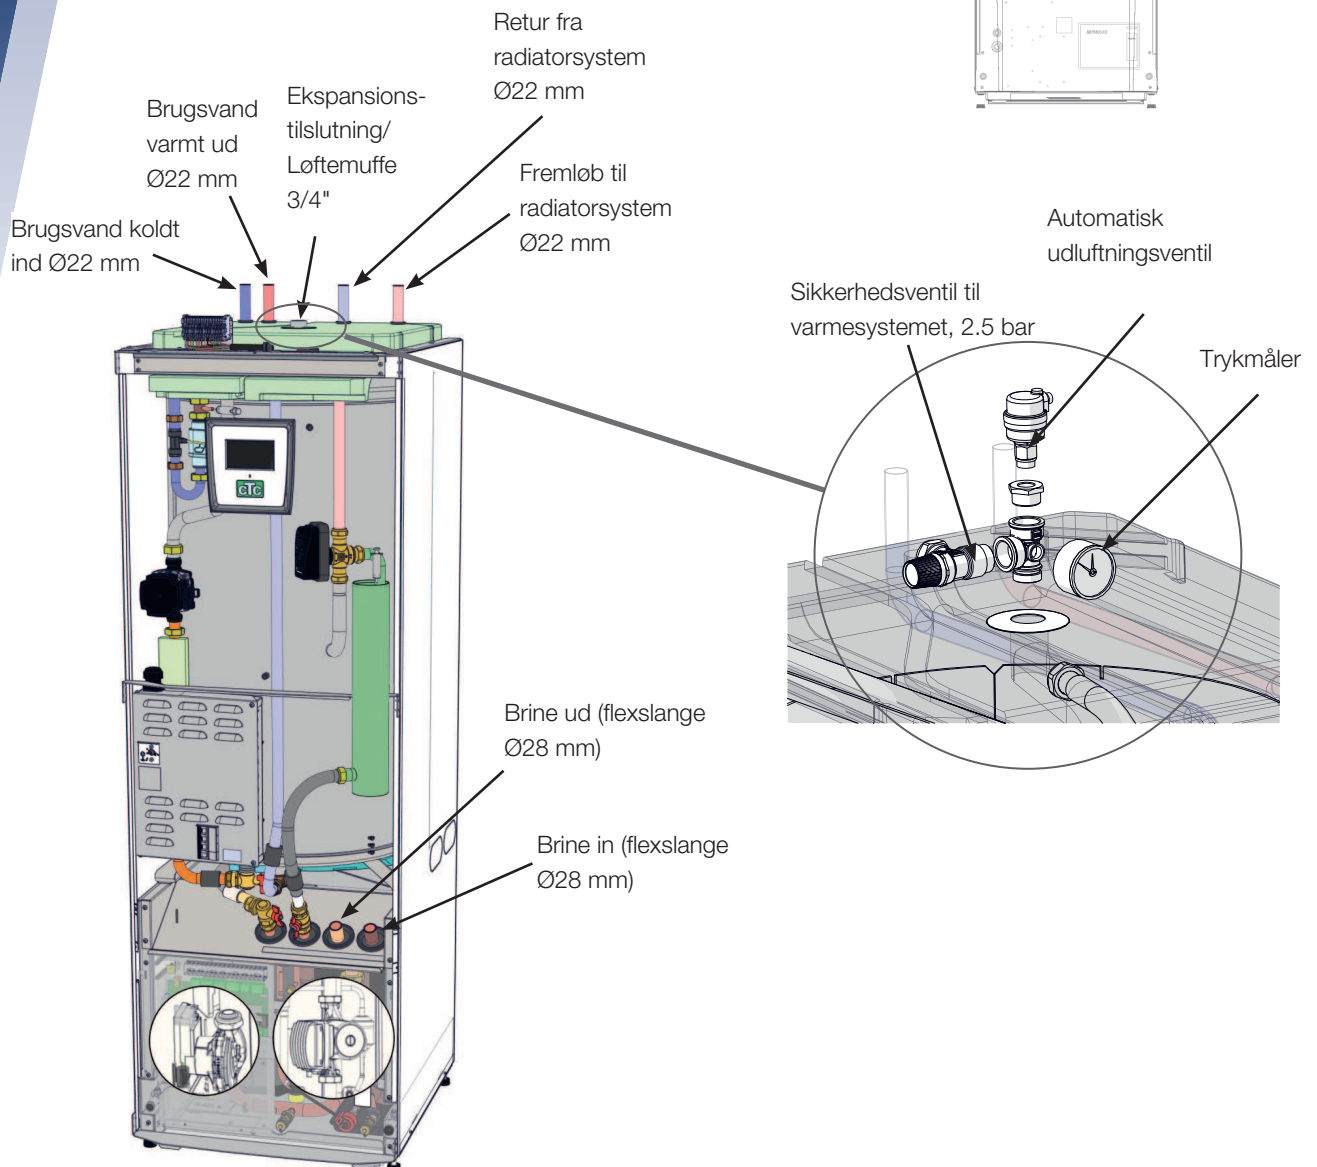
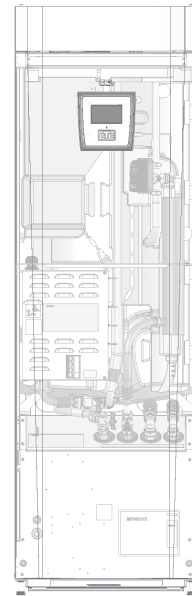


Oversigt over grundinstallation for VBV*

CTC GSi 12

Modulerende jordvarmepumpe






*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation; alle sikkerhedsforskrifter i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.

Oversigt over grundinstallation for el*

CTC GSi 12


Modulerende jordvarmepumpe

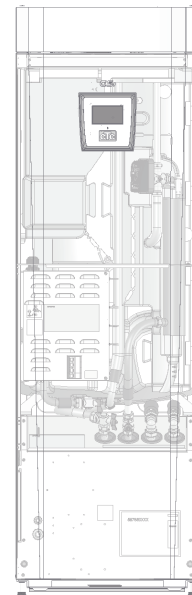

Forsyningskabel

En flerpolet afbryder og en fejlstrømsafbryder i den centrale enhed skal gå forud for iltslutningen. Systemet skal designes, så alle nødvendige regler og krav opfyldes (læs installations- og vedligeholdelsesvejledningen).

Klemrække X2

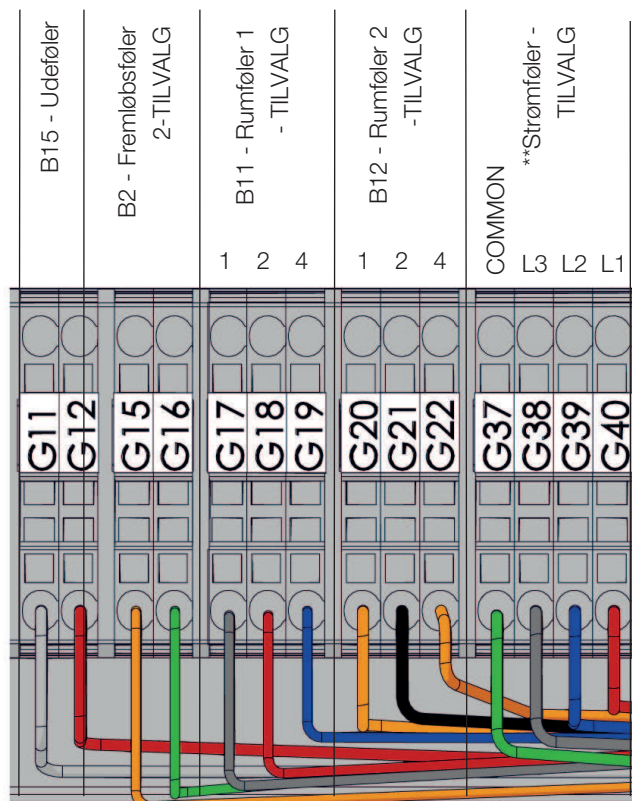

Klemrække X2

**Strømføler gælder ikke 1x230

*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation; alle sikkerhedsforskrifter i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.